




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66

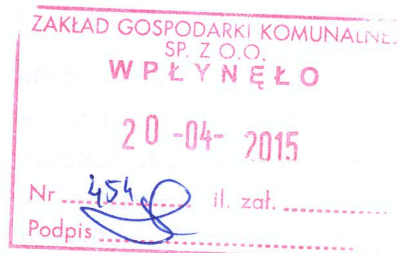

PSK.453-2-3-5/15

Stalowa Wola, 13.04.2015 r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139),
- § 12 ust. 7, § 14 ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.),

po zapoznaniu się z wynikami badań wody z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy, przeprowadzonych przez:

1. Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli:

- Sprawozdanie z badań Nr POL/HK.490-1-60/15 z dnia 25.03.2015 r. próbki wody pobranej w dniu 23.03.2015 r., punkt pobierania – Przepompownia Piskorowy Staw,

2. SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A:

- Sprawozdanie z badań Nr SB/06861/02/2015 z dnia 20.02.2015 r. próbki wody pobranej w dniu 04.02.2015 r., punkt pobierania – Stacja Uzdatniania Wody w Pysznicy,
- Sprawozdanie z badań Nr SB/16963/04/2015 z dnia 02.04.2015 r. próbki wody pobranej w dniu 30.03.2015 r., punkt pobierania – Stacja Uzdatniania Wody w Pysznicy,

stwierdza

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy, określając dopuszczalną
wartość manganu na poziomie nieprzekraczającym 200 µg/l
oraz odczynu pH na poziomie nieprzekraczającym 6,5 – 9,5 do dnia 31.12.2015 r.**

UZASADNIENIE

Na podstawie harmonogramu monitoringu kontrolnego jakości wody na rok 2015, upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli, w dniu 23.03.2015 r. pobrali do badania laboratoryjnego próbkę wody z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy, punkt pobierania – Przepompownia Piskorowy Staw. Przeprowadzona analiza próbki wody wykazała, że jej jakość pod względem fizykochemicznym w badanym zakresie, nie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

